
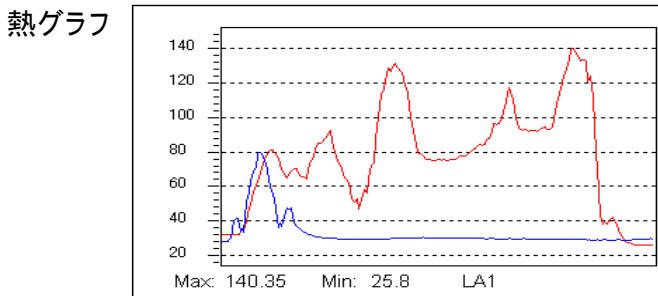
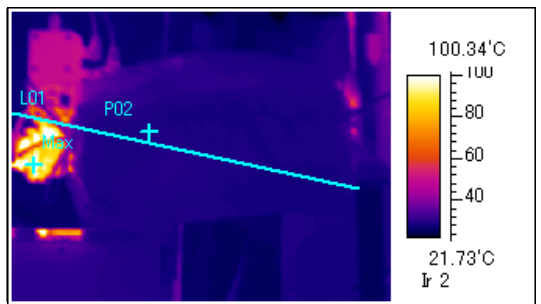
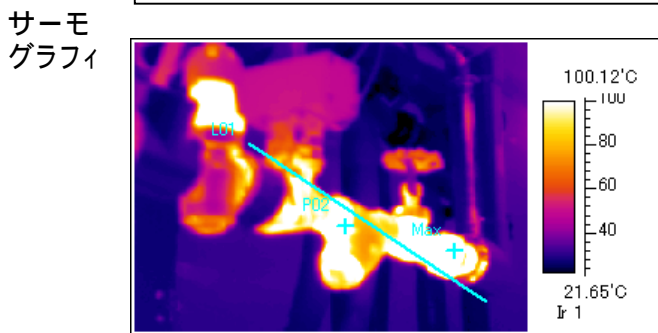
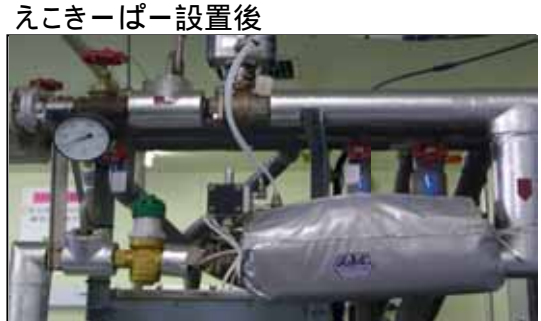


# サーモグラフィ調査

現場名 B産業2F  
 測定日時 2007/6/21 11:02  
 天候・気温 晴天・28  
 測定機器 TH6200R

測定場所 クリーンルーム手前バイパス周辺  
 測定者 梅原・宇田・那須野  
 測定立会者

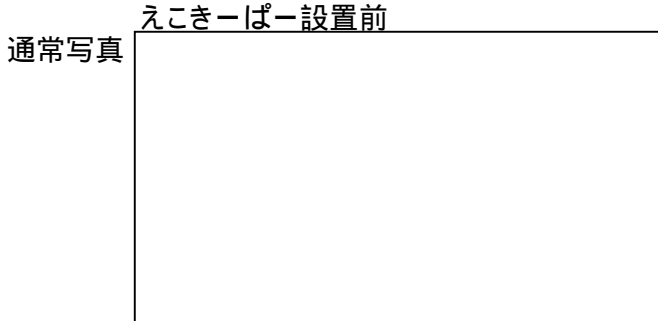

**赤ライン** 上記左図のL01  
**青ライン** 上記右図のL01

撮影状況により多少グラフの誤差が発生する場合がございます。

各データ

IR Info Value
IrNo 1
ems 1
dist 1
Label Value
Max:Temp 143.23
P02:Temp 121.24
L01:Max 140.35
L01:Min 25.8
L01:Avg 85.32

IR Info Value
IrNo 2
ems 1
dist 1
Label Value
Max:Temp 112.13
P02:Temp 31.16
L01:Max 90.95
L01:Min 28.17
L01:Avg 35.38

実測値(表面温度) P02: 121.24 (設置前) 31.16 (設置後)

えこきーぱー使用材 生地 シリコンガラスクロス  
 中身 グラスウール32k25t

内容に異なり使用材は変更可能です。

(有)RCウメハラ